



INGRESSO



Vista
dall'Alto

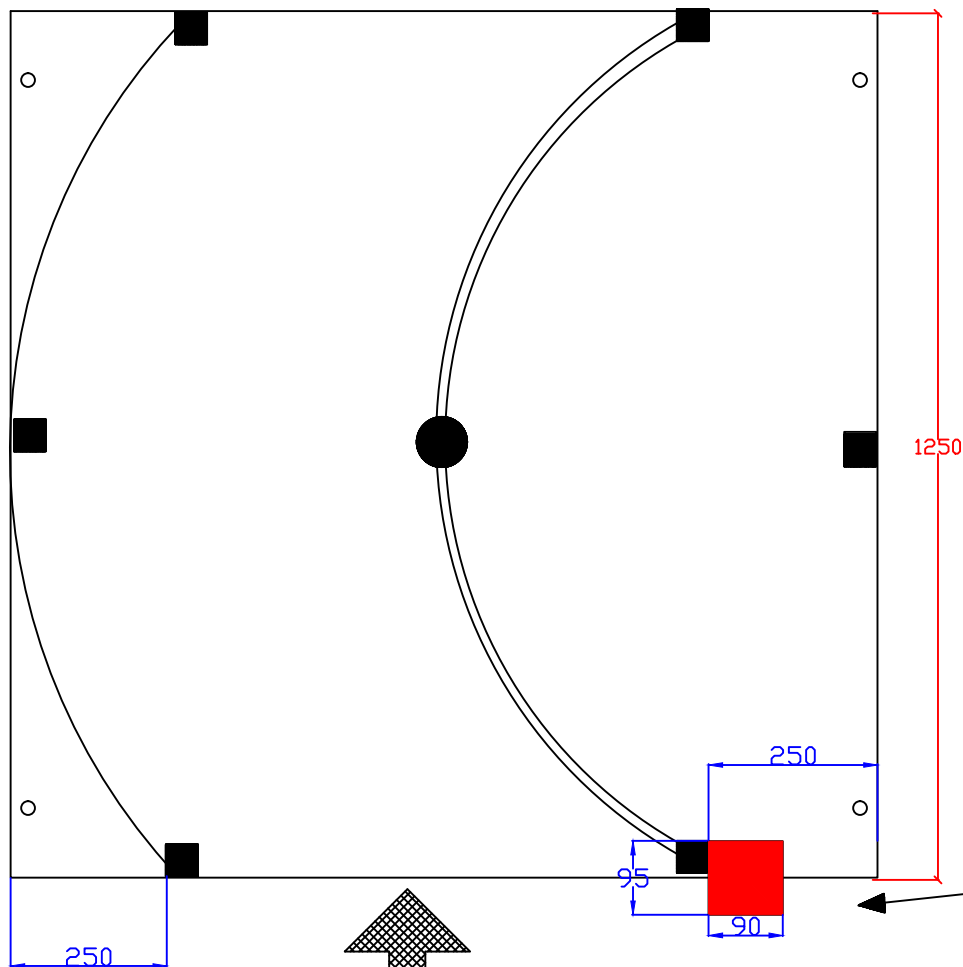


LA BASE DEL TORNELLO TUTTALTEZZA DELLE DIMENSIONI DI 1250 X 1250 mm E DI SPESSORE 50 mm, DEVE ESSERE POGGIATA SU DI UNA BASE IN CEMENTO. LA BASE DI APPOGGIO DEL TUTTALTEZZA DEVE ESSERE 5 cm SOTTO IL LIVELLO PAVIMENTO FINITO (OVVIAMENTE IN BOLLA). QUINDI IL TORNELLO VERRA' INSERITO NELLA BASE E ANNEGATO NEL CEMENTO PER ALLINEARLO CON IL PIANO DEL PAVIMENTO FINITO.

Scatola con
Morsettiera
Uscita Cavi.

La tubazione per
l'uscita cavi deve
essere predisposta
sotto la scatola nella
parte esterna alla
piastra del tutt'altezza.

USCITA


	Disegnato	Revisione	Scala
	Modello		
	Ingresso Standard Tornello Tuttaltezza		
	File	Foglio	
		1 di 1	

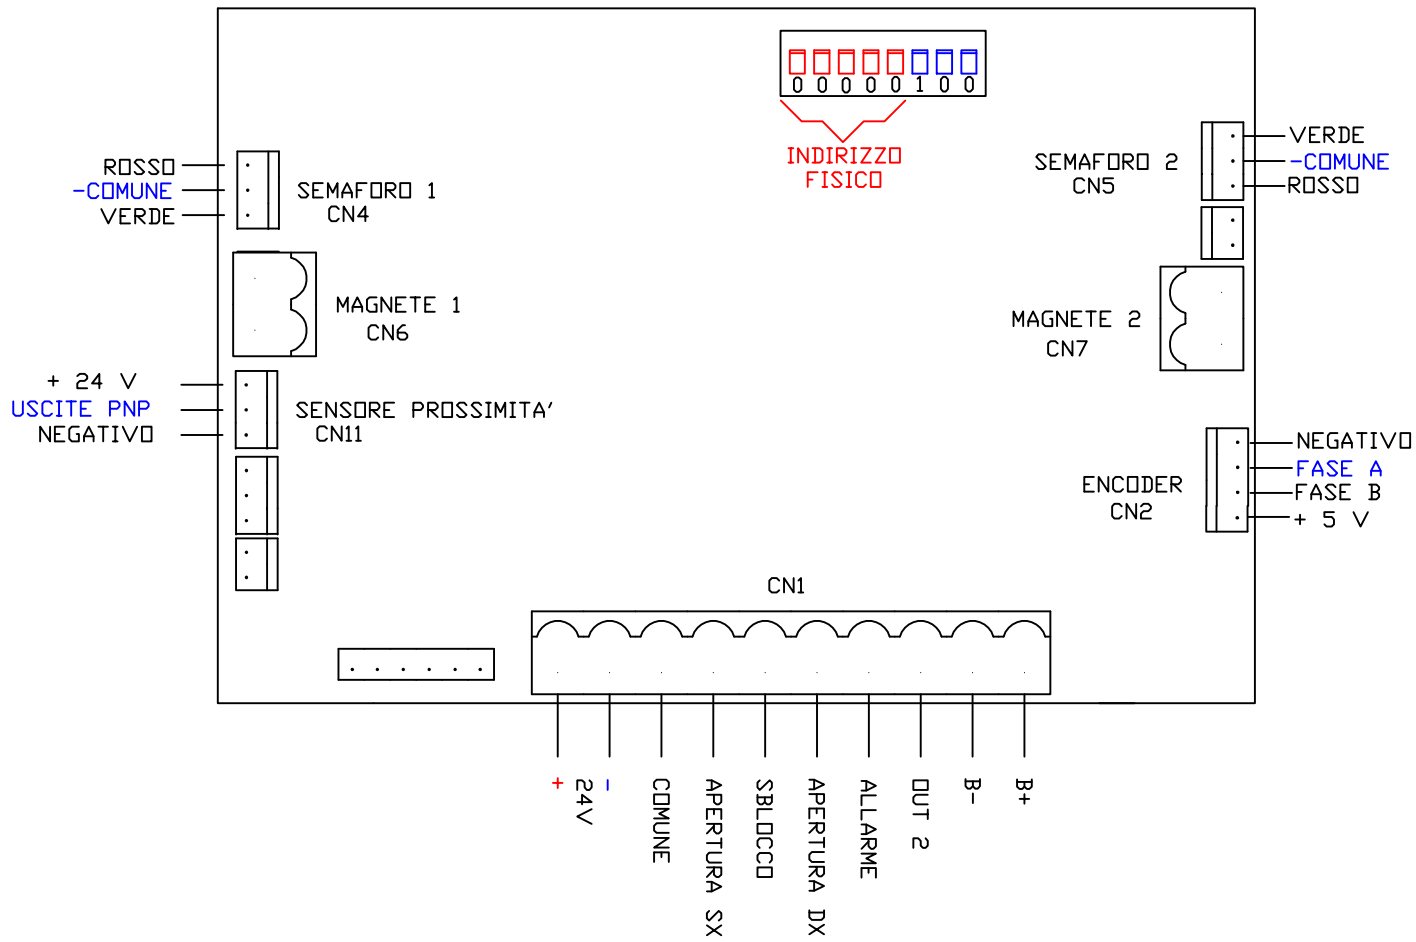

GSA - TEA
srl

Via Palazzina 36030 CALDOGNO (VI)
tel. 0444/986382 fax. 0444/986384

Date	Revisione	Scala
Titolo		
SCHEMA TORNELLO		
File	Foglio	
	1 di 1	

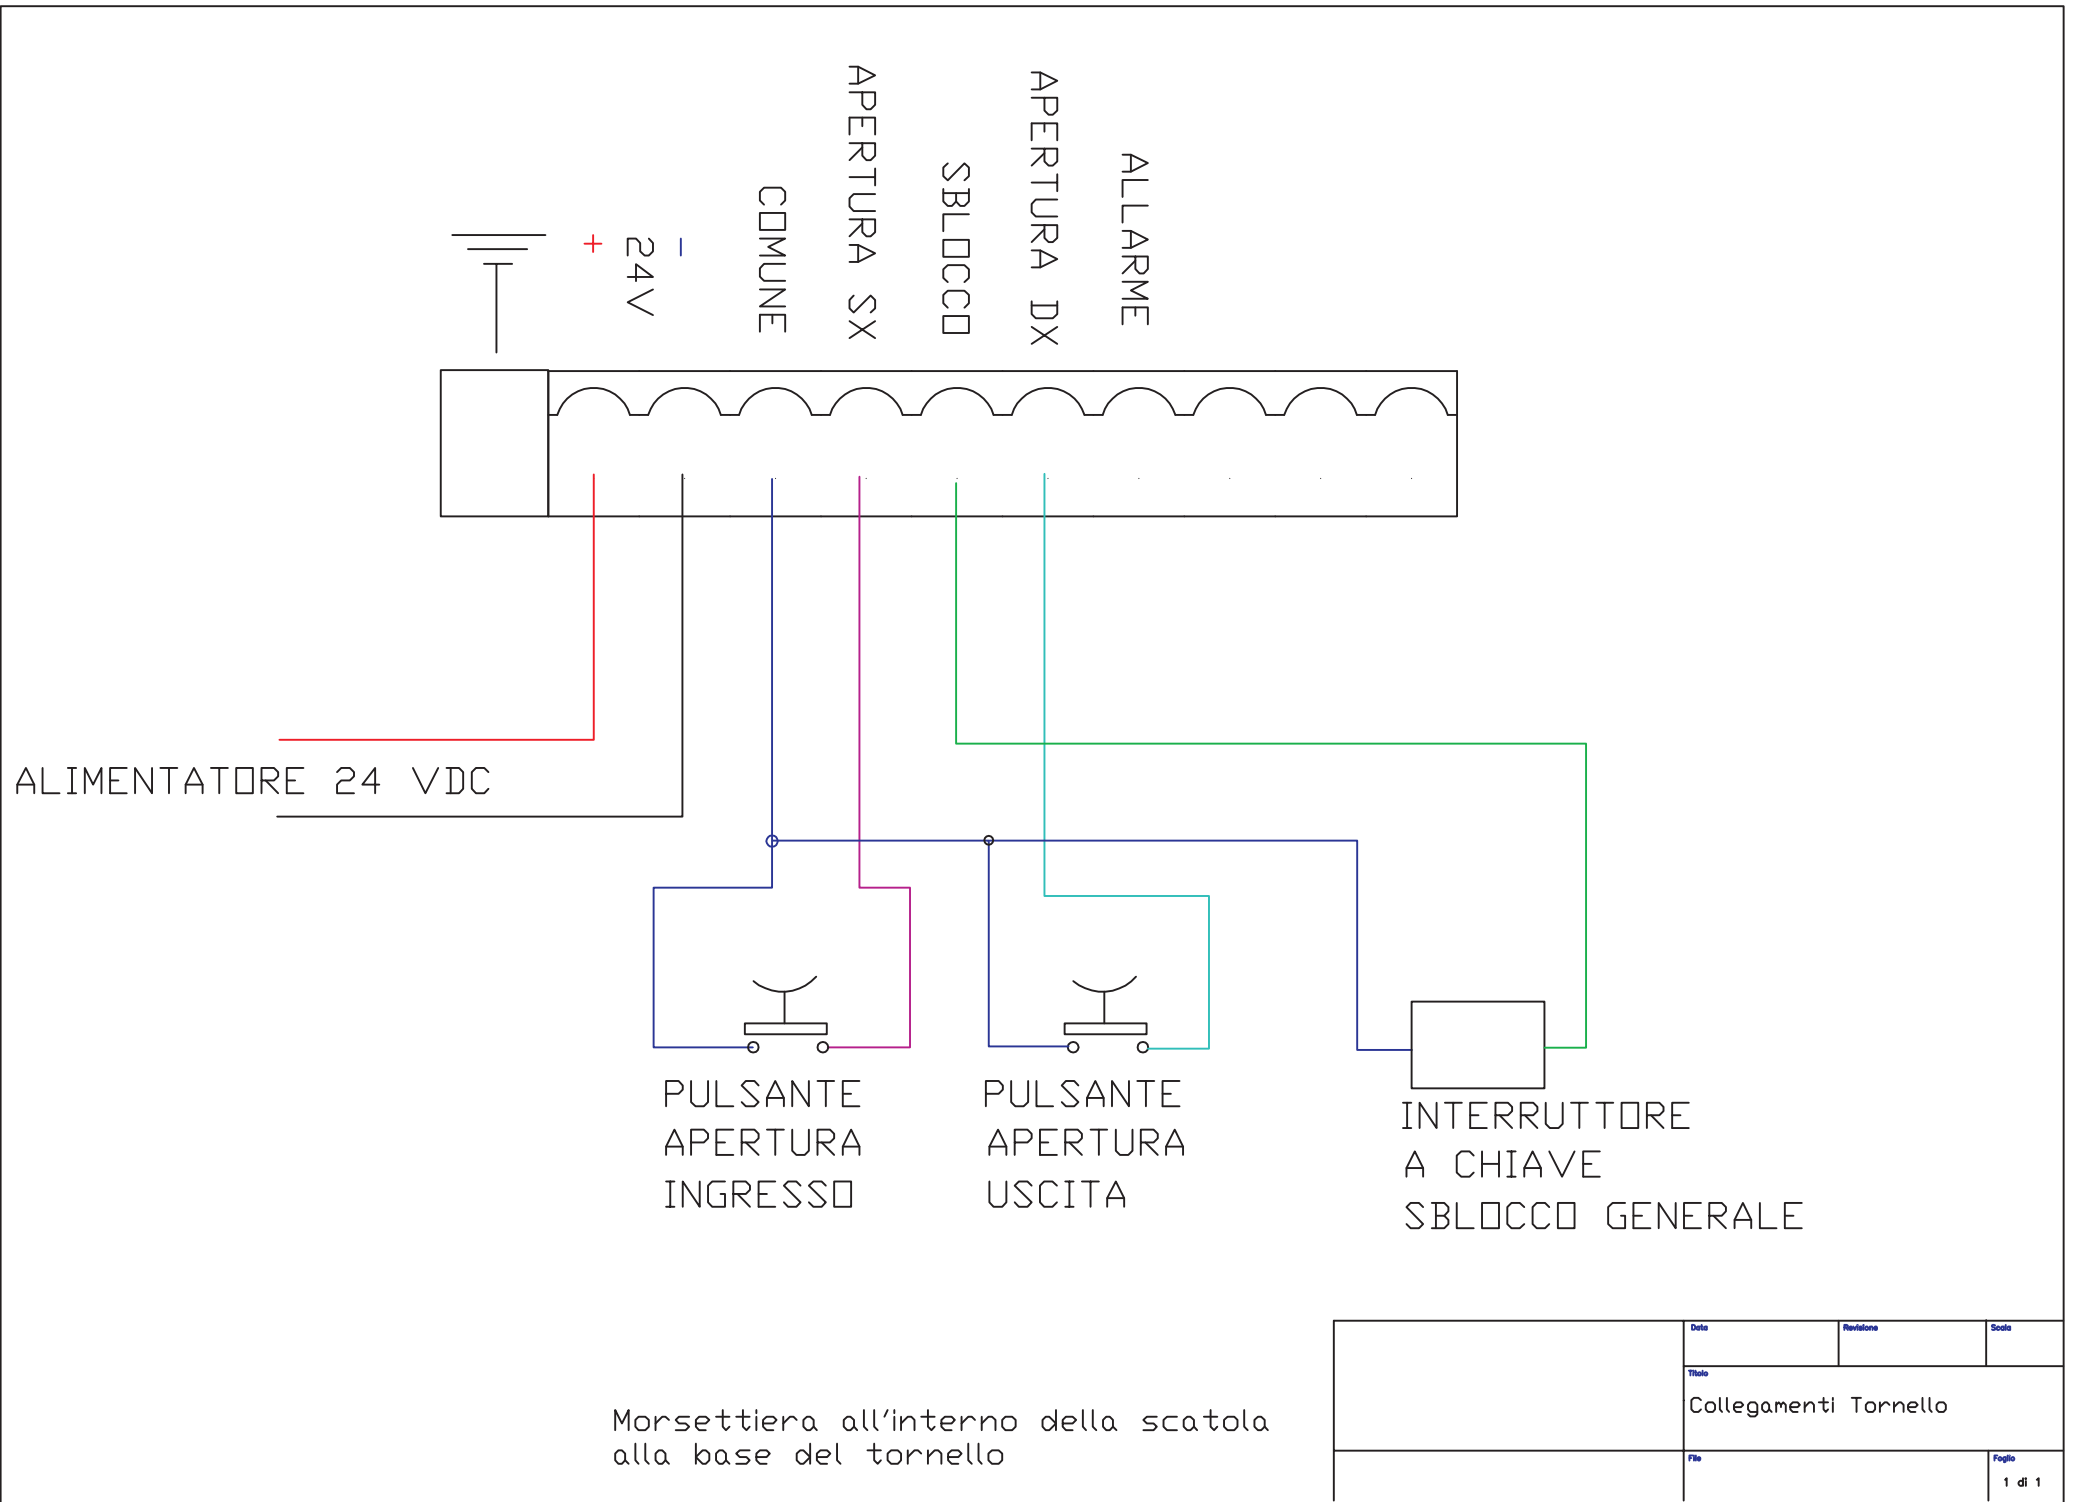

	Data	Revisione	Scala
	Titolo Collegamenti Tornello		
	File	Foglio 1 di 1	